


日本消防設備安全センター認定登録品(認定番号:PJ-130-1号)

WSP071管端つば出し鋼管継手加工・接合基準適合

CKむえんラップ

ラップ端部を亜鉛除去済み。
従来の手作業による亜鉛除去が不要に!

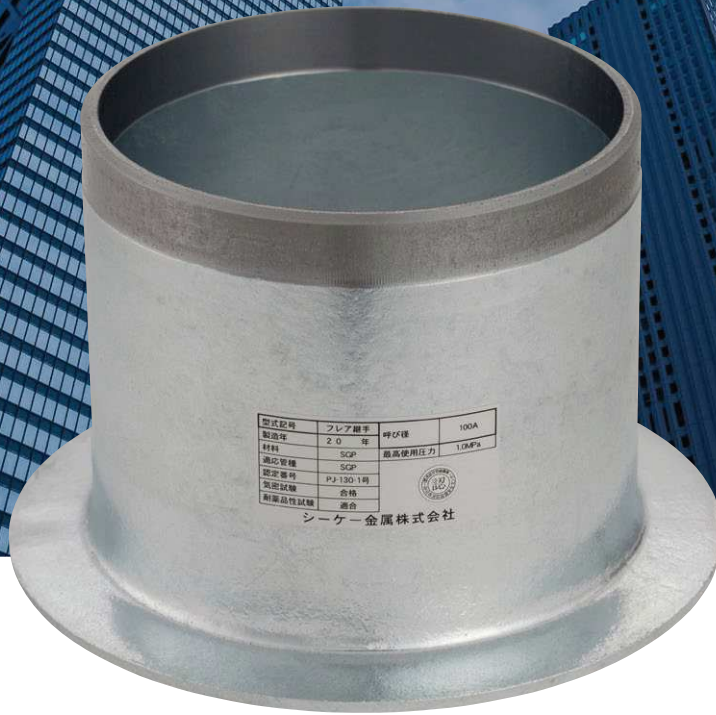


標準在庫品なので、即日出荷可能

仕様

【材料】
JIS G 3452
配管用炭素鋼鋼管 (SGP)

【表面処理】
熔融亜鉛メッキ (白品)

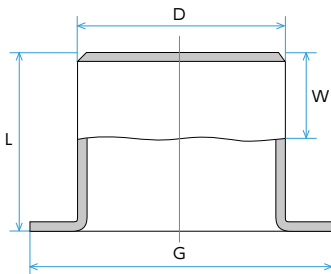

H29.8.1制定

呼び径 (A)	寸法 (mm)					定価 (円)
	管外径 (D)	管肉厚 SGP	つば径 (G)	長さ (L)	亜鉛除去幅 (W)	SGP 白品
65	76.3	4.2	116	80	15	3,010
80	89.1	4.2	126	80	15	3,520
100	114.3	4.5	151	100	15	4,310
125	139.8	4.5	182	125	15	6,580
150	165.2	5.0	212	130	15	8,350
200	216.3	5.8	262	140	15	13,040
250	267.4	6.6	324	140	15	17,600

※L寸法の公差±2mm

※SGP250Aは消防認定品ではありません。

※消費税と運賃は含まれておりません。本誌に掲載の製品情報は、予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。

※消火配管に使用する場合はパッキンは、JIS R 3453ジョイントシートと同等以上の物(泡消火設備はPTFEで包んだ物)またはEPDM製をご使用ください。