


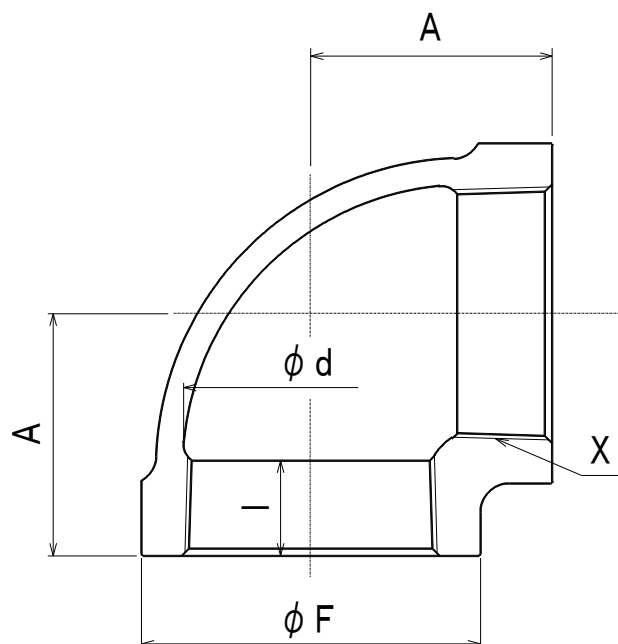


単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	A
1	2 5	Rc 1	19.1	33.4	49.5	41.5
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	22.1	48.3	68.1	54
2	5 0	Rc 2	25.4	60.3	83.2	63.5
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	74.5
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	86
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	106
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	125

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	2 0 K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) エルボ 1 ~ 5		略 号	H B L	適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004	
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 10 月 25 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	6 版			

(図面番号 N-E-HBL1~5-6)

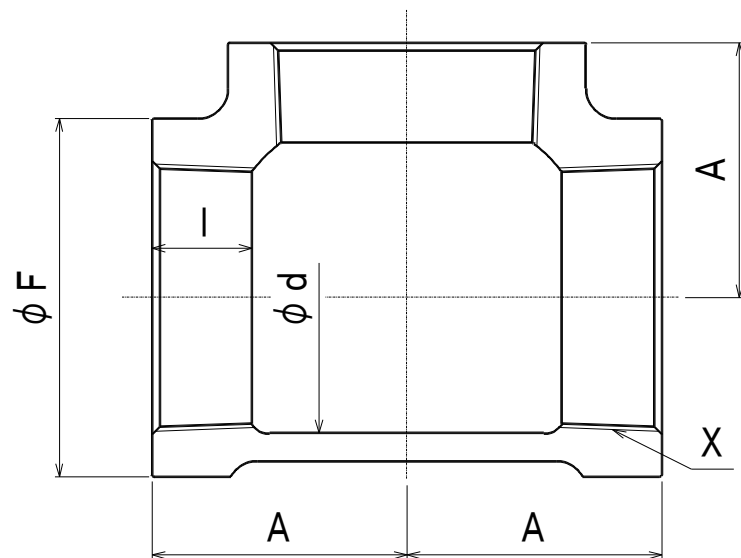


単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)		l	φ d	φ F	A
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	74.5
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	86
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	105
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	125

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量		備 考		
	本体	FCMB275-5			ねじ部を除き溶融亜鉛めっき		
名 称	2 0 K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) T 21/2 ~ 5		略 号	H B T	適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004	
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 12 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	6 版			

(図面番号 N-E-HBT21/2~5-6)

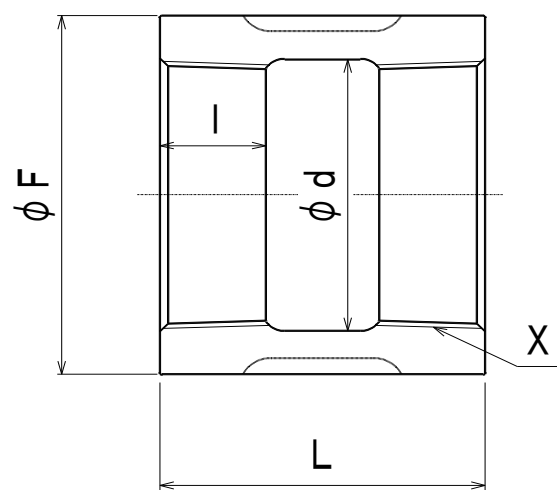


単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	全長
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	L
2	5 0	Rc 2	25.4	60.3	83.2	92
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	29.7	73	98	105
3	8 0	Rc 3	31.2	88.9	117.3	105
4	1 0 0	Rc 4	34	114	145	112
5	1 2 5	Rc 5	38	139.5	174	126

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき					
名 称	2 0 K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) ソケット 2 ～ 5		略 号	H B S	適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004			
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 12 日	承認	確認	作成		
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎		
			版 数	6 版					

(図面番号 N-E-HBS2～5-6)

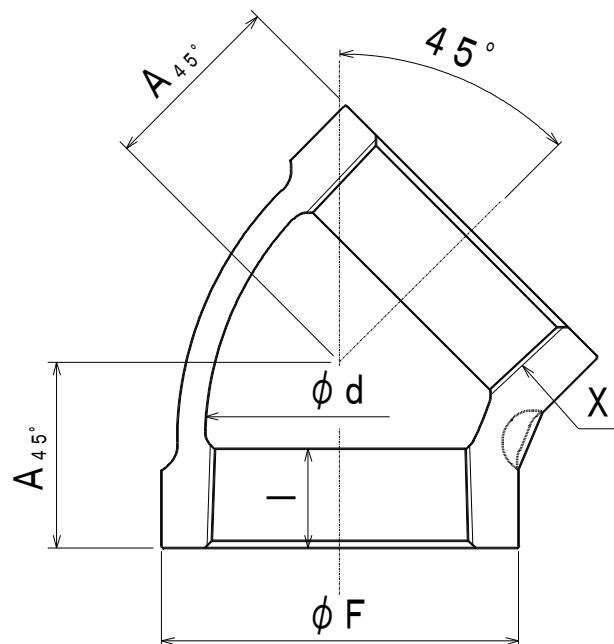


単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	中心から 端面まで の距離
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	A45°
2	50	Rc 2	25.4	60.3	83.2	51
2 1/2	65	Rc 2 1/2	29.7	73	98	57
3	80	Rc 3	31.2	88.9	117.3	63.5
4	100	Rc 4	34	114	145	74.5
5	125	Rc 5	38	139.5	174	84

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき					
名 称	20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 45° エルボ 2 ~ 5		略 号	H B 45° L	適 用 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004			
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 12 日	承 認	確 認	作 成		
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎		
			版 数	6 版					

(図面番号 N-E-HB45° L2~5-6)

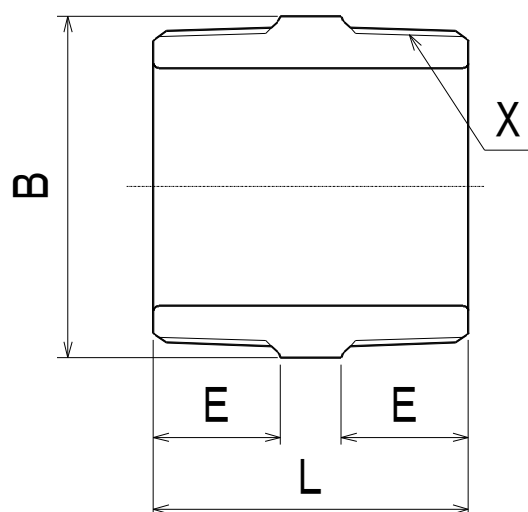

単位 mm


呼び		ねじ	L	E (約)	二面幅 B
(B)	(A)	X			八角
21/2	65	R21/2	83	33	80
3	80	R3	89	36	95
4	100	R4	102	42	120

注1) JPF MP 004 の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るように JIS B 0203 の規定より 1.5 ピッチ前後短くしています。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 角ニップル 21/2 ～ 4		略 号	HNi	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 12 日		承認	確認	作成
			改定日	2024 年 7 月 26 日		熊崎	高倉	野入
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-HNi21/2~4-7)

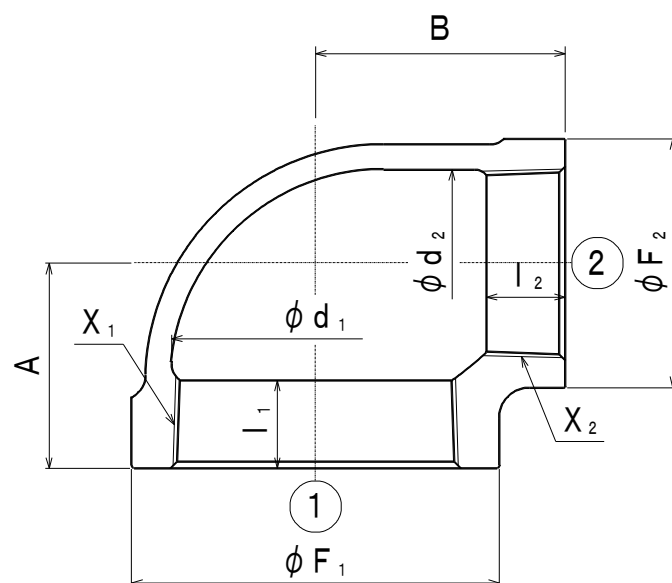


単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		中心から 端面まで の距離	
	X ₁	X ₂	I ₁	I ₂	φ d ₁	φ d ₂	φ F ₁	φ F ₂	A	B
3×21/2	Rc3	Rc21/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	77.5	84
4×21/2	Rc4	Rc21/2	34	29.7	114	73	145	98	82.5	100

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	2 0 K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 径違いエルボ 3～4		略 号	H B R L	適 合 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004	
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 10 月 25 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	7 版			

(図面番号 N-E-HBRL3～4-7)

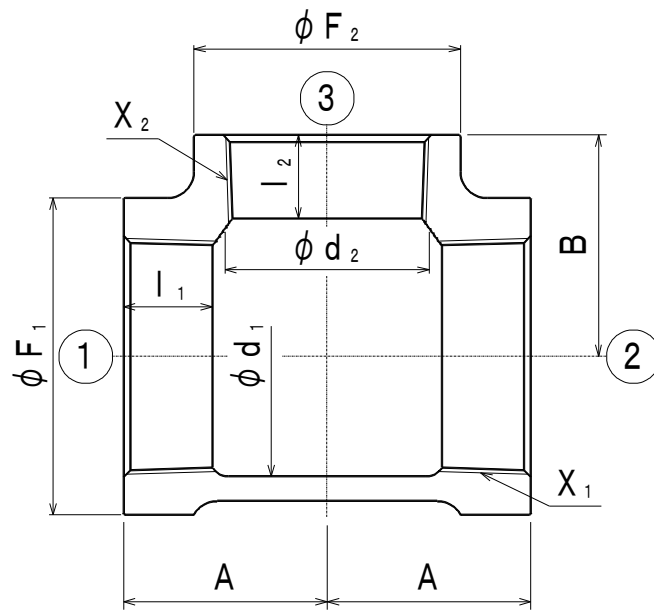

単位 mm


呼び ①×②×③ (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		中心から 端面まで の距離	
	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	φ d ₁	φ d ₂	φ F ₁	φ F ₂	A	B
21/2×21/2×1	Rc21/2	Rc1	29.7	19.1	73	33.4	98	49.5	55.5	63.5
21/2×21/2×11/2	Rc21/2	Rc11/2	29.7	22.1	73	48.3	98	68.1	62	67
3× 3× 1	Rc3	Rc1	31.2	19.1	88.9	33.4	117.3	49.5	58.7	73
3× 3×21/2	Rc3	Rc21/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	77.5	84
4× 4× 1	Rc4	Rc1	34	19.1	114	33.4	145	49.5	61.5	93
4× 4× 2	Rc4	Rc2	34	25.4	114	60.3	145	83.2	75.2	96.5
4× 4×21/2	Rc4	Rc21/2	34	29.7	114	73	145	98	82.5	100
4× 4× 3	Rc4	Rc3	34	31.2	114	88.9	145	117.3	89	102
5× 5×21/2	Rc5	Rc21/2	38	29.7	139.5	73	174	98	88.5	115

注1) 呼びは②を省略してよい (①×③)

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	20Kねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 径違いT 21/2 ~ 5		略 号	H B R T	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004	
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 14 日	承認	確認	作成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	8 版			

(図面番号 N-E-HBRT21/2~5-8)

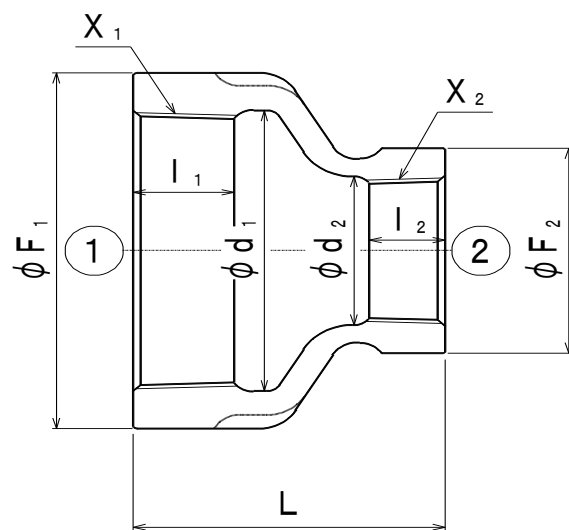


単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		ねじ長さ		内径		バンド 外径		全長
	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	φ d ₁	φ d ₂	φ F ₁	φ F ₂	L
2×11/2	Rc2	Rc11/2	25.4	22.1	60.3	48.3	83.2	68.1	81
21/2×2	Rc21/2	Rc2	29.7	25.4	73	60.3	98	83.2	93.5
3×21/2	Rc3	Rc21/2	31.2	29.7	88.9	73	117.3	98	103
4×2	Rc4	Rc2	34	25.4	114	60.3	145	83.2	110
4×21/2	Rc4	Rc21/2	34	29.7	114	73	145	98	110
5×4	Rc5	Rc4	38	34	139.5	114	174	145	126

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 径違いソケット 2 ～ 5		略 号	H B R S	適 合 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004	
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 14 日	承認	確認	作成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	8 版			

(図面番号 N-E-HBRS2~5-8)

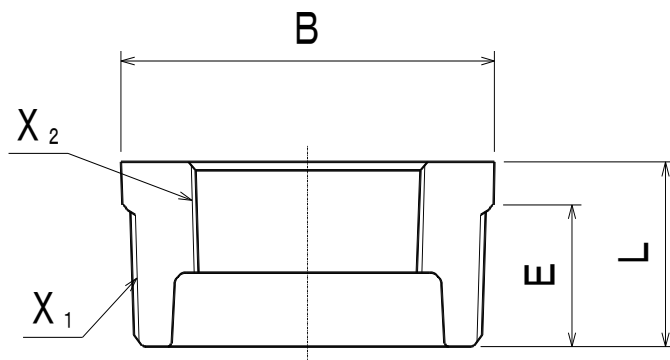


単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		L	E (約)	二面幅 B
	X ₁	X ₂			八角
21/2×3/4	R21/2	Rc3/4	4 4	3 3	8 0
21/2× 1	R21/2	Rc1	4 4	3 3	8 0
21/2×11/2	R21/2	Rc11/2	4 4	3 3	8 0
3 ×11/2	R3	Rc11/2	4 8	3 6	9 5
4 ×3/4	R4	Rc3/4	5 6	4 2	1 2 0
4 × 1	R4	Rc1	5 6	4 2	1 2 0
4 ×11/2	R4	Rc11/2	5 6	4 2	1 2 0
4 ×21/2	R4	Rc21/2	5 6	4 2	1 2 0
4 × 3	R4	Rc3	5 6	4 2	1 2 0

注1) JPF MP 004 の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るように JIS B 0203 の規定より 1.5 ピッチ前後短くしています。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	2 0 K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) ブッシング 21/2 ～ 4		略 号	H B u	適 合 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 14 日		承認	確認	作成
			改定日	2024 年 7 月 26 日		熊崎	高倉	野入
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-HBu21/2～4-7)

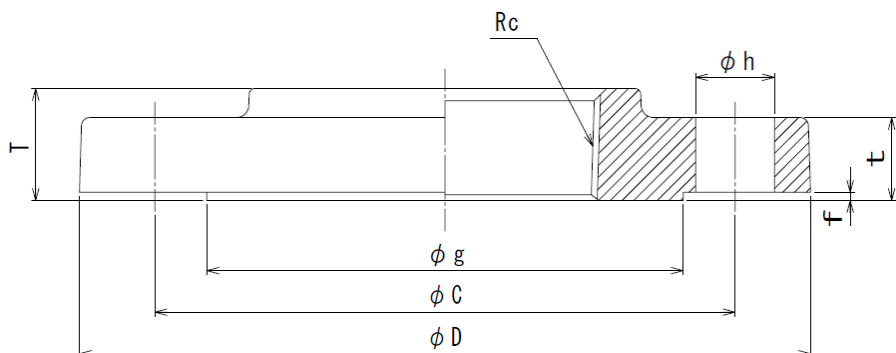

単位 mm

呼び 圧力	呼び径		フランジ本体寸法							ボルト		
	(A)	(B)	ねじ Rc	ϕD	t	f	T	ϕg	ϕC	m	ϕh	呼び
20K	20	3/4	Rc3/4	100	16	1	19	56	75	4	15	M12
	25	1	Rc1	125	16	1	25	67	90	4	19	M16
	32	1 1/4	Rc1 1/4	135	18	2	26	76	100	4	19	M16
	40	1 1/2	Rc1 1/2	140	22	2	26	81	105	4	19	M16
	50	2	Rc2	155	22	2	27	96	120	8	19	M16
	65	2 1/2	Rc2 1/2	175	24	2	31	116	140	8	19	M16
	80	3	Rc3	200	26	2	34	132	160	8	23	M20
	100	4	Rc4	225	28	2	40	160	185	8	23	M20
	125	5	Rc5	270	30	2	44	195	225	8	25	M22

注1) 20A、25A、32A は JIS B 2239 に規定なし。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		加工部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式鋳鉄製フランジ 20K 合フランジ 20A ~ 125A		略 号	H F (20K 合 F)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-316 号 (20A～32A) JIS B 2239 (40A～125A)		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 14 日		承認	確認	作成
			改定日	2026 年 5 月 7 日		熊崎	坂	高田
			版 数	8 版				

(図面番号 N-E-HF20A~125A-8)