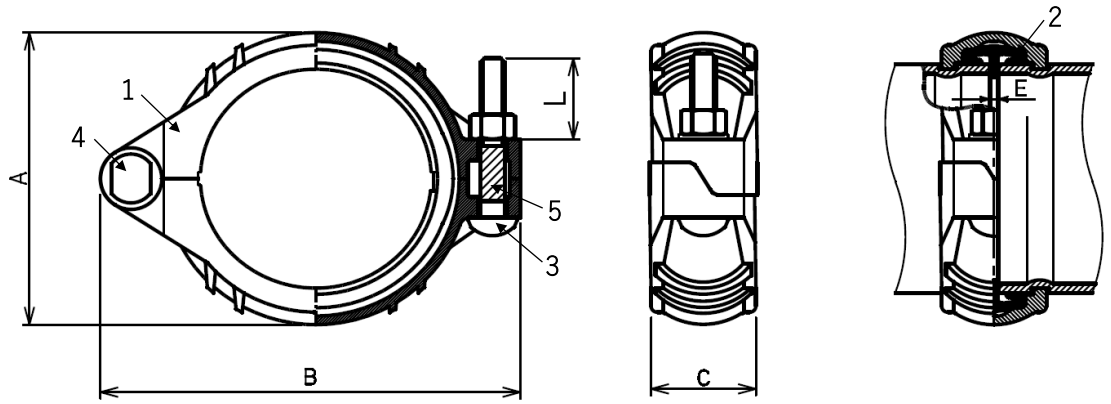


単位　mm

呼び径	A	B	C	E	ボルト 呼び×長さ	ナット 二面幅	ソケット飲み込み 必要長さL (突き出し長さ)
2（50A）	94	150	52	3	M12×85	19	47
2 1/2（65A）	109	169	52.5	3	M12×85	19	47
3（80A）	122	183	52.5	3	M12×85	19	47
4（100A）	146	206	53.5	3.5	M12×85	19	45
5（125A）	175	246	53.5	3.5	M16×100	24	53
6（150A）	202	275	53.5	3.5	M16×100	24	53
8（200A）	255	347	63	4	M20×130	30	72

注）記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部　品　名	材　　料	数　量	備　　考
1	ハウジング	FCMB275-5 又は FCD450-10/S	2	溶融亜鉛めっき 又は 一次防錆（防錆塗装）
2	ガスケット	EPDM	1	
3	ボルト・ナット・ワッシャー	炭素鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	シャフト・ナット・ワッシャー	炭素鋼	1	溶融亜鉛めっき
5	締め忘れイエローチェッカー	樹脂材料	1	

名称	ハウジング形管継手（固定式） トップジョイント　i－0　2～8	略号	i－0	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品（PJ－317号） JPF MP 006 適合品

株式会社リケンＣＫＪＶ

		承認	確認	作成
制定日	2026年11月1日			
改定日	－	熊﨑	坂	髙田
版　数	1　版			

（図面番号　N-E-i_0-50-200-1）